

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajuil Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 27-1325-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024



Foto 1: Los canales son pequeños y no soportan el caudal de agua.



Foto 2: Los tubos no son resistentes por lo mismo toda el agua cae en el corredor.



Foto 3: El techado esta muy bajo y las laminas estan deterioradas por lo mismo es necesario la remodelación.



Foto 4: Las puertas de los servicios sanitarios estan en mal estado.



Foto 5: Las puertas es necesario cambiarlas porque estan deterioradas.



Foto 6: El Centro educativo no esta seguro porque el portón esta sobre puesto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el informe de las hojas.

Lorenzo Hernández P.

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Directora Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐




DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajuil Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 27-1325-43	FECHA:	12 de septiembre de 2024



Foto 7: Las laminas que colocaron eran de una galera que había antes en la escuela por eso tienen muchos agujeros y por lo mismo es importante cambiarlas.



Foto 8: La galera que esta construida por el momento tiene como soporte reglas delgadas y está muy baja. Ya con los arreglos quedará sobre costanera y alta.

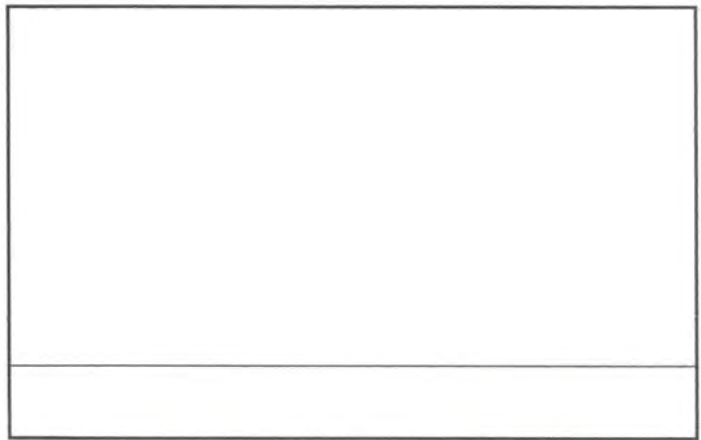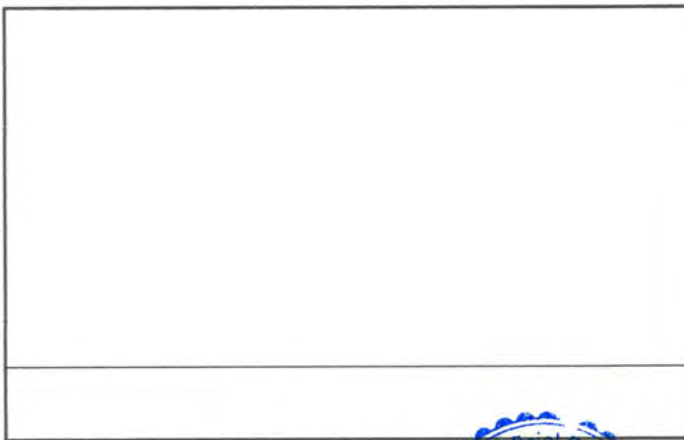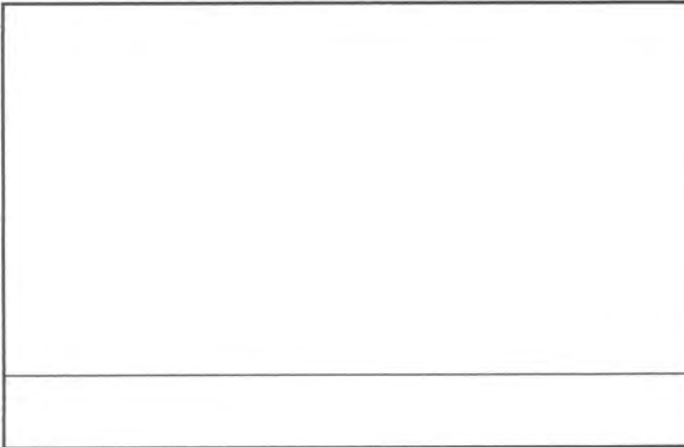

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lorenzo Hernandez Perez

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Signature]

Firma y Sello Directora Centro Educativo Público

