

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE, RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A. CALLE 2-17 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0143-46	FECHA:	3/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina en el laboratorio de computación



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal, necesita cambio total, ya que esta muy deteriorada.



Foto 3: El canal de concreto que recibe el agua de lluvia del laboratorio de computación, está rajado y es insuficiente para la cantidad de agua que recibe, es necesario sustituirlo.

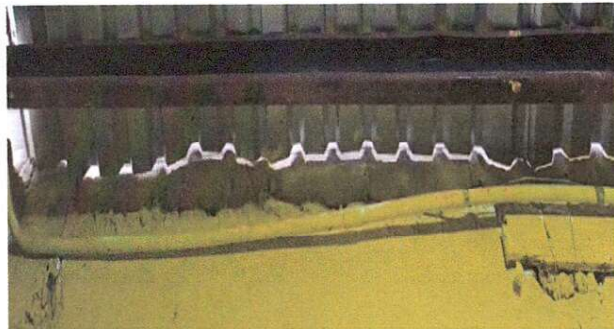


Foto 4: Se puede observar el muro dañado y muy bajo, es necesario repararlo y elevarlo para alcanzar mayor desnivel.

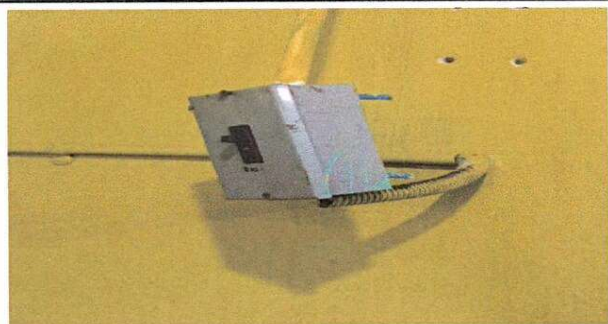


Foto 5: Las cajas electricas, estan sobrepuestas y en mal estado, es necesario sustituirlas.

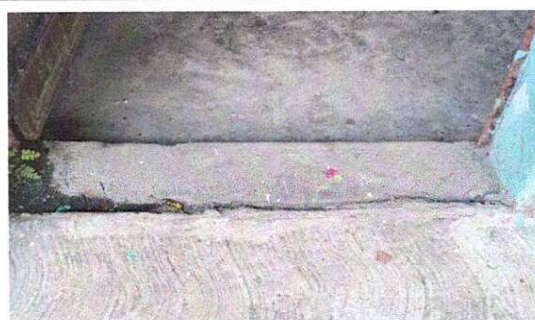


Foto 6: El ingreso al laboratorio de computación tiene una banqueta minúscula, y deteriorada, lo que provoca que el agua de lluvia entre al laboratorio, es necesario reparala.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN FELIPE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS COMERCIALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da CALLE 2-17 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-05-0143-46	FECHA:	3/03/2025



Foto 7: Se observa los inodoros en mal estado, urge sustituirlos



Foto 8: Los lavamanos, estan deteriorados y derraman el agua, es necesario reemplazarlos



Foto 9: Los muros en los baños, se dañan y se estan descascarando, es necesario colocarles azulejo.



Foto 10: El mingitorio, está agrietado y tiene derrames de orina, que caen al suelo, se necesita demolerlo y sustituirlo

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--