

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	ZARAGOZA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LLANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-15-3111-42	FECHA:	25/07/2024

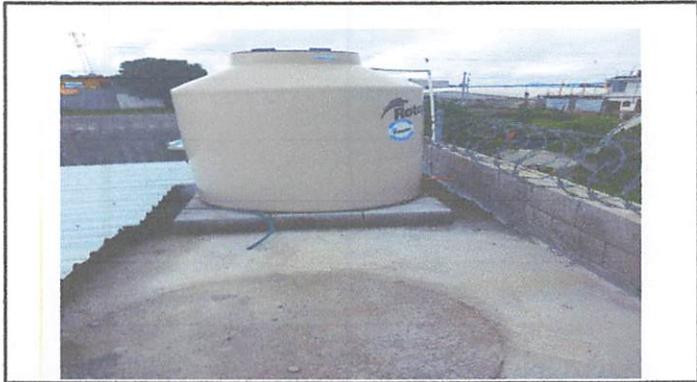


Foto1: losa nueva y tinaco nuevo para un mejor servicio e higiene de los niños.



Foto 3: ampliación de baños terminado, con losa tradicional y puertas nuevas.



Foto 3: baños terminados, con su respectivo drenaje, caja de sifón, tubería de drenaje y entubación de agua potable.

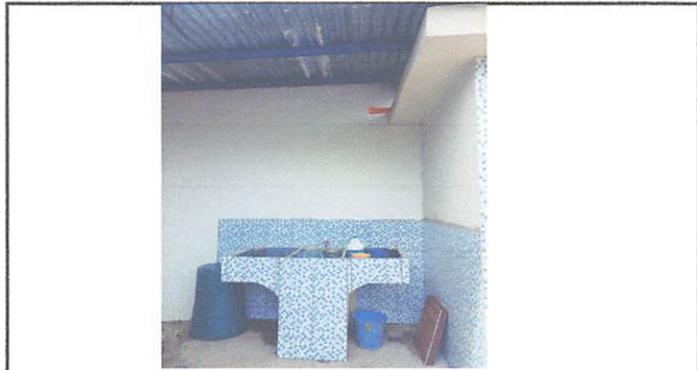


Foto 4: cambio tubería de drenaje, adaptado a la caja. Y colocación de techo.





Foto 5: Lavamanos terminado con 4 chorros, con su respectivo tubo de drenaje y agua potable.



Foto 6: portón nuevo para una mejor seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---