

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Silvia Rivera de García	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0381-43	FECHA:	22/08/2024



Sustitución de Lamina por Losa




Sustitucion de puertas de servicios sanitarios



Sustitucion de Laminas de chimeneas en area de cocina



Sustitucion de lamina en area de direccion.

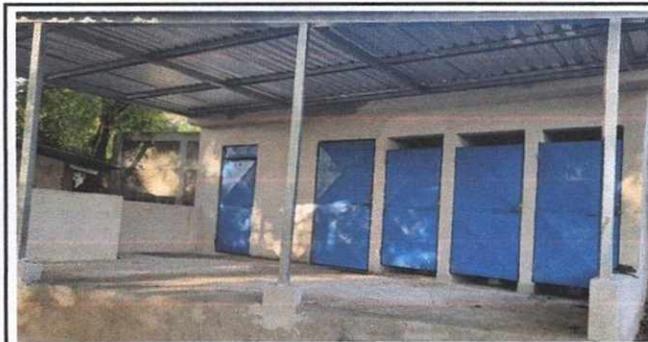

Sustitucion de torta de concreto



Sustitucion de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juana Margarita Martínez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Silvia Rivera de García	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0381-43	FECHA:	22/08/2024



Sustitucion de pila de dos lavaderos en area de cocina



Sustitucion de pila de un lavadero en area de Sanitarios



Sustitucion de paredes de Inodoros.



Sustitucion de lamina en corredor de sanitarios.



Sustitucion de piso de torta por ceramico antideslizante en interior de sanitarios.



Instalacion de mingitorios con azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






<p><i>Juana María Carida Novillo</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.F.</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Silvia Rivera de García	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cabecera Municipal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0381-43	FECHA:	22/08/2024



Sustitución de bomba de agua.

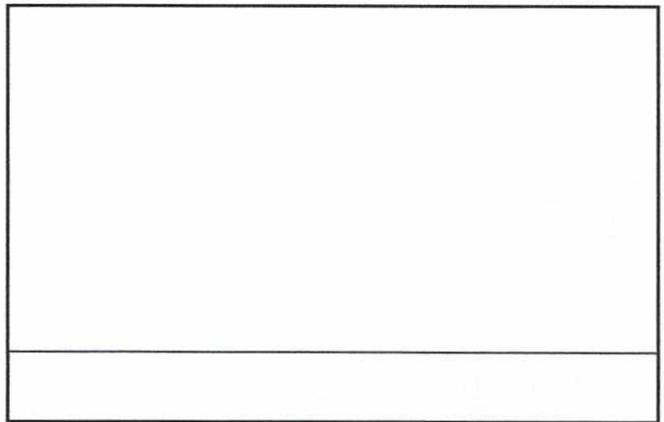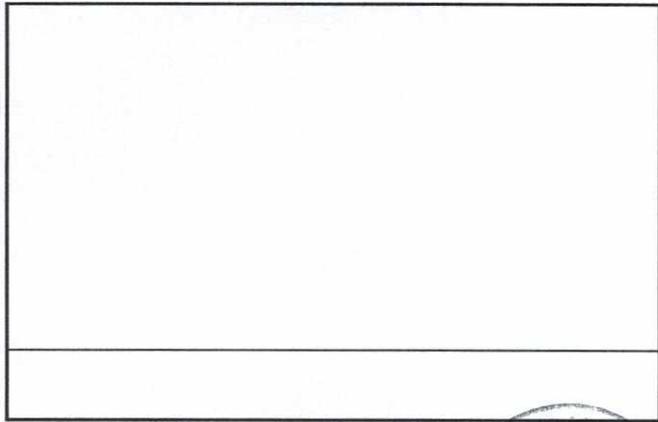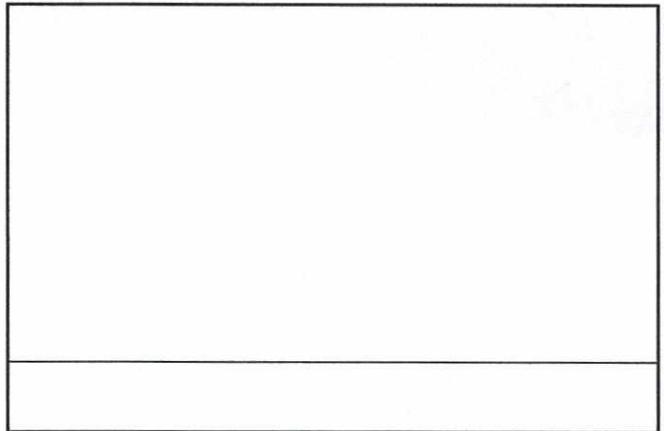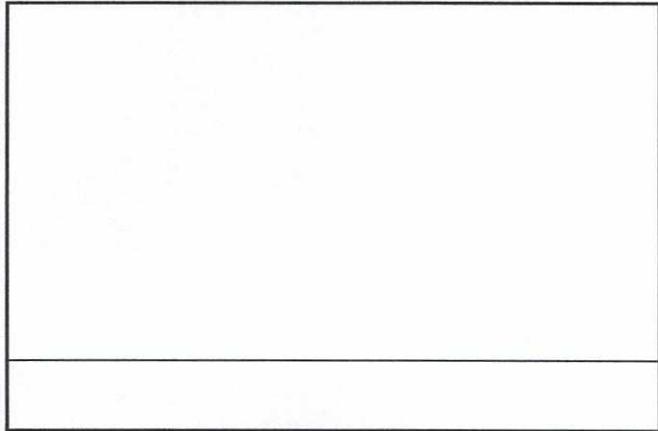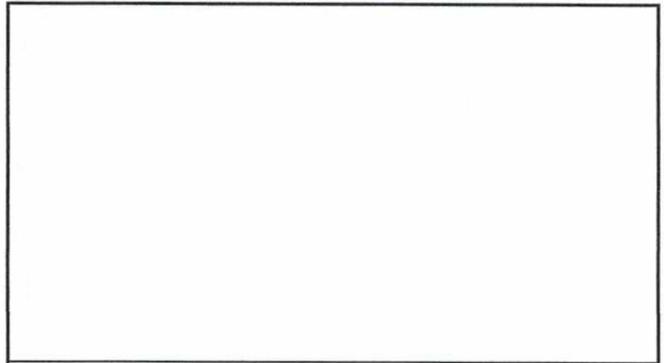

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Juana Margarita Martínez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

