

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                |                                |                            |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA         | MUNICIPIO:                     | SAN JORGE                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM SAN JORGE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL CENTRO SAN JORGE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-11-0010-43  | FECHA:                         | 12/07/2024                 |



CAMBIO DE LAMINA EN AULA MODULO D 170 M2



CAMBIO DE LAMINA EN AULA MODULO C 108 M2



PINTURA EN EXTERIORES EN TODO EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



PINTURA EN EXTERIORES EN TODO EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



PINTURA EN EXTERIORES EN TODO EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



PINTURA EN EXTERIORES EN TODO EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la O.P.P. SAN JORGE, ZACAPA

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                |                                |                            |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ZACAPA         | MUNICIPIO:                     | SAN JORGE                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM SAN JORGE | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO EL CENTRO SAN JORGE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 19-11-0010-43  | FECHA:                         | 12/07/2024                 |

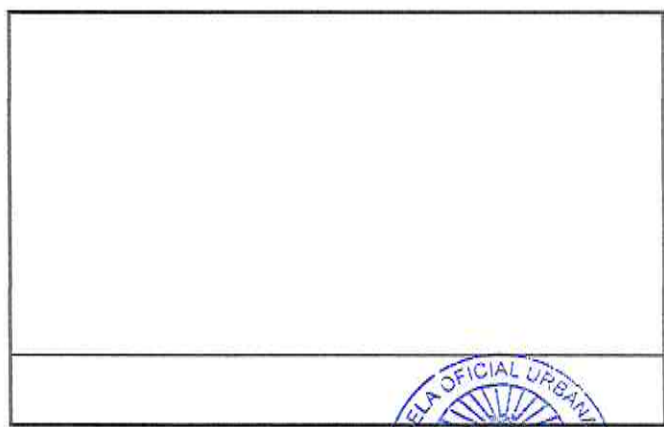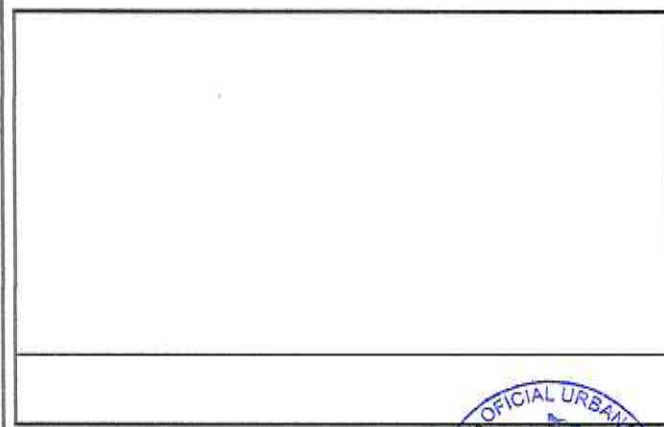

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la ORF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

